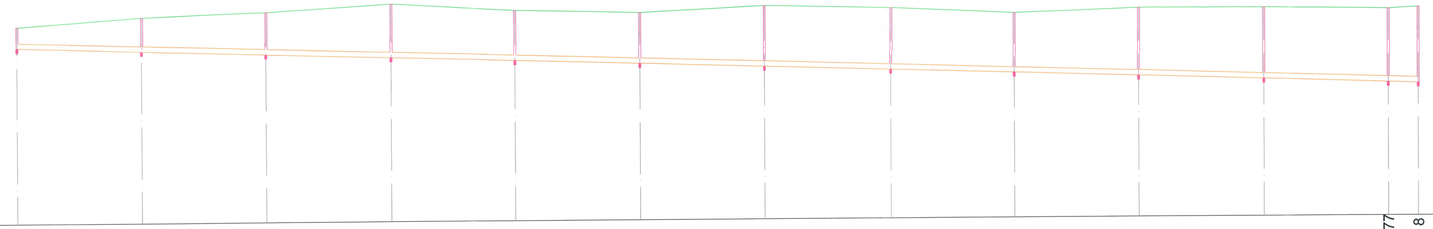

C.R.= 15.00 m

Numar camin	CM 66	CM 67	CM 68	CM 69	CM 70	CM 71	CM 72	CM 73	CM 74	CM 75	CM 76	CM 77	CM 8
Cota teren	24.18	24.60	24.80	25.14	24.80	24.65	24.93	24.80	24.52	24.72	24.71	24.63	24.70
Cota radier camin	23.18	23.00	22.82	22.64	22.46	22.28	22.10	21.92	21.74	21.56	21.38	21.20	21.15
Cota sapatura	23.03	22.85	22.67	22.49	22.31	22.13	21.95	21.77	21.59	21.41	21.23	21.05	21.00
Distante partiale		58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	59.0	57.0	58.0	58.0	58.0	14.0
Distante cumulate	0.0	58.0	116.0	174.0	232.0	290.0	348.0	407.0	464.0	522.0	580.0	638.0	652.0
Panta conductei		0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032
Diametrul conductei		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

POZARE TUB PVC SN 8 compact

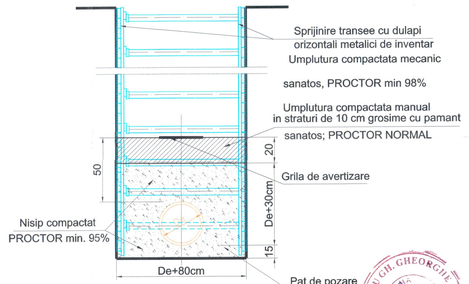

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

NOTA:
- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente.Sapatura de sondaj se face in prezenta detinatorilor de retele edilitare subterane;
- Planul de situatie se citeste impreuna cu profilul longitudinal;
- Transeea in care se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprijinire;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi inglobata intr-un material granular (nisip), compactat la 95% Proctor;
- Umplutura cu pamanat a transeei se va face cu pamant curat in straturi de 20 cm, compactate 98% Proctor;
- Deasupra generatoarei superioare a conductei, la o distanta de 50cm,
se va poza grila de avertizare din folie de polietilena mare pentru canalizare;
- Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
-Constructorul retelei de canalizare va chema la santier proiectantul
lucrarii ori de cate ori este nevoie, in caz ca exista neconcordante intre cotele
din proiect si cele din teren. Mentionam ca anuntarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucratoare inainte de intalnirea pe santier.

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925/7.11.95, COMPLETAT CU ORDINUL MLPTL. NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A1(A1), la SI B9, CETEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT: ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI

Beneficiar: **PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA**
Proiect: **Actualizare PT si AI pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera si pluviala in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia**
Pr. nr. 500/2013 **Indicativ 74-PT+DE+AT-IS-2013**

	Numele:	Semnatura	data: 12.2013
Proiectat	Ing. Stefan Grigoras Benescu		scara: 1/1000/100
Desenat	Ing. Stefan Grigoras Benescu		
Verificat	Ing. Constantin Popescu		faza: PT+DE
Sef proiect	Ing. Constantin Popescu		

Denumire planse: **PROFIL LONGITUDINAL**
Retea de canalizare
ZONA INDUSTRIALA VEST
LACTIROM
Tronson CM66-CM8

Planse nr.: ZIV - PLM - 04