DN 2A - de la Latirom pana la CP19

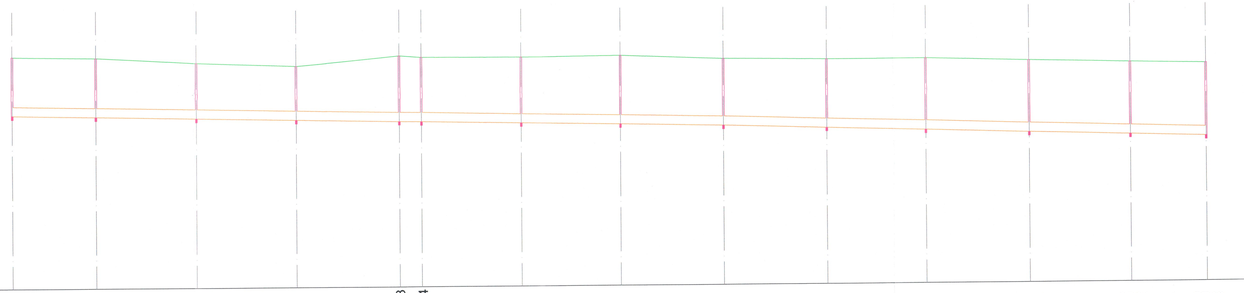

C.R.= 76.40 m

Numar camin	CP55	CP20	CP21	CP22	CP23	CP24	CP25	CP26	CP27	CP28	CP29	CP30	CP31	CP19
Cota teren	24.67	24.59	24.30	24.10	24.63	24.54	24.52	24.56	24.35	24.28	24.29	24.14	24.00	23.92
Cota radier camin	21.47	21.38	21.27	21.17	21.06	21.04	20.93	20.82	20.71	20.55	20.39	20.23	20.06	19.99
Cota sapatura	21.27	21.23	21.12	21.02	20.91	20.89	20.78	20.67	20.56	20.40	20.24	20.08	19.91	19.84
Distante partiale		45.0	55.0	54.0	56.0	12.0	54.0	54.0	56.0	56.0	54.0	56.0	55.0	21.0
Distante cumulate	0.0	45.0	100.0	154.0	210.0	222.0	276.0	330.0	386.0	442.0	496.0	552.0	607.0	628.0
Panta conductei		0.0020	0.0020	0.0020	0.0020		0.0020	0.0020	0.0020	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
Diametrul conductei		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

POZARE TUB PVC SN 8 compact

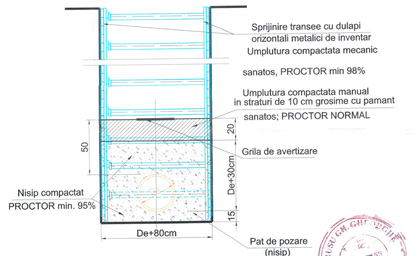

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

NOTA:
- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare se vor executa sondaje pentru depistarea conductori si cablurilor existente.Sapatura de sonda(se face in prezenta delegatului OPCOM/RA si/sau subterane;
- Planul de situatie se citeste impreuna cu profilul longitudinal;
- Transeea in care se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprijinir;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi inglobata intr-un material granular (nisip), compactat la 95% Proctor;
- Umplutura cu pamanat a transeei se va face cu pamant curat in straturi de 20 cm, compactate 98% Proctor;
- Deasupra generatoarei superioare a conductei, la o distanta de 50cm,
se va poza grila de avertizare din folia de polietilena mara pentru canalizare;
- Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi semnalate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
-Constructorul retelei de canalizare va chema la santier proiectantul
lucrarii ori de cate ori este nevoie, in caz ca exista neconcordante intre cotele
din proiect si cele din teren. Mentionam ca anuntarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucratoare inainte de inceperea pe santier.

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925 /1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L. NR.777N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A1/1A/1, la SI B9, CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT:
ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI

Beneficiar: **PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA**
Proiect: **Actualizare PT si AI pentru Extindere si modernizare sistem de canalizare menajera si pluviala in carteiul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia**
Pr. nr. 500/2013 **Indicativ 74-PT+DE+AT-08-2013**
Denumire planse: **PROFIL LONGITUDINAL Retea de canalizare pluviala**
ZONA INDUSTRIALA VEST
DN 2A
Tronson CP55-CP18

	Numele:	Semnatura	data: 12.2013
Proiectat	Ing. Stefan Grigorae Berescu		
Desenat	Ing. Stefan Grigorae Berescu		scara 1:1000/100
Verificat	Ing. Constantin Popescu		faza PT+DE
Sef proiect	Ing. Constantin Popescu		Planse nr.: ZV - PLP - 02