SECTIUNE 1 - 1
Sc. 1:20

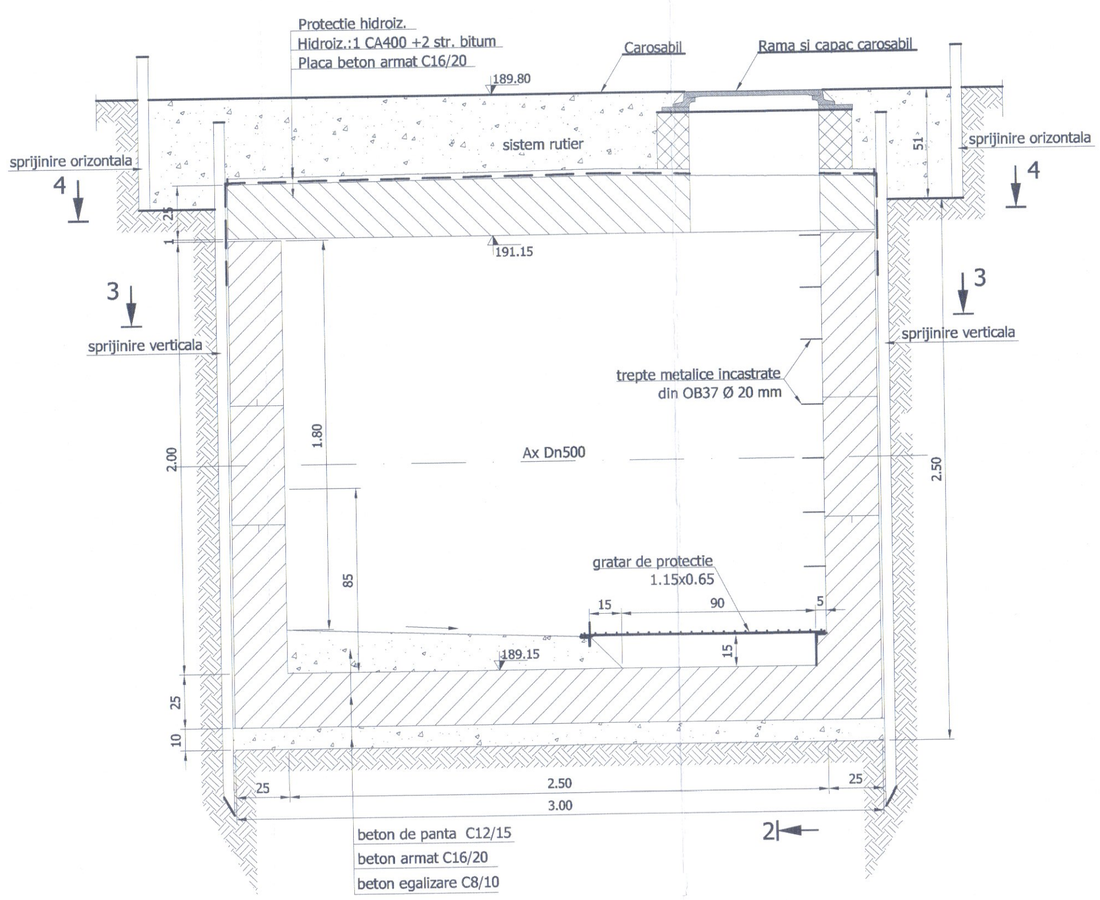

SECTIUNE 2 - 2
Sc. 1:20

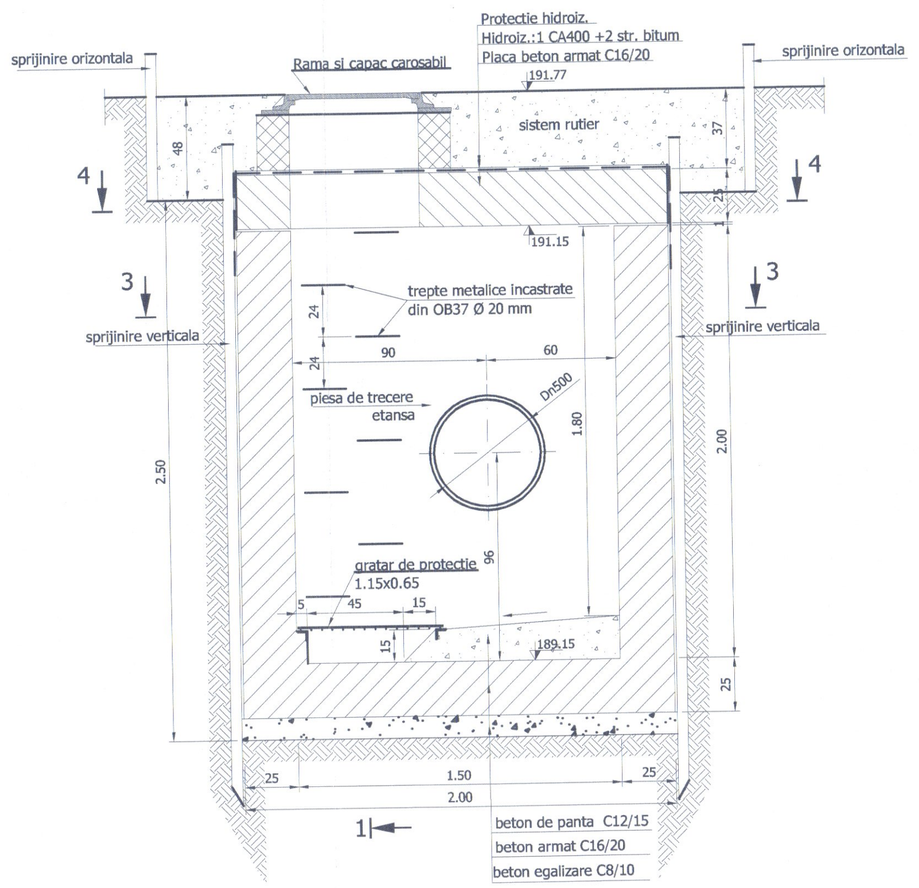

SECTIUNE 3 - 3
Sc. 1:20

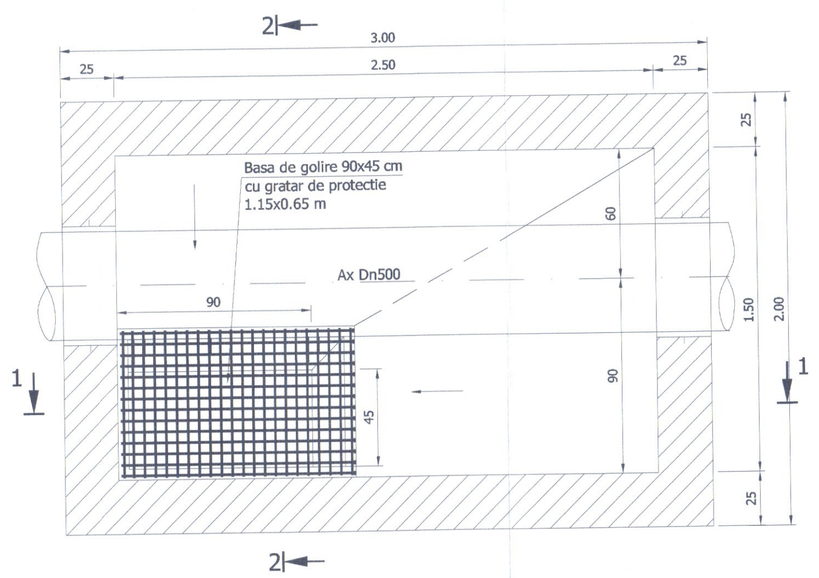

SECTIUNE 4 - 4
Sc. 1:20

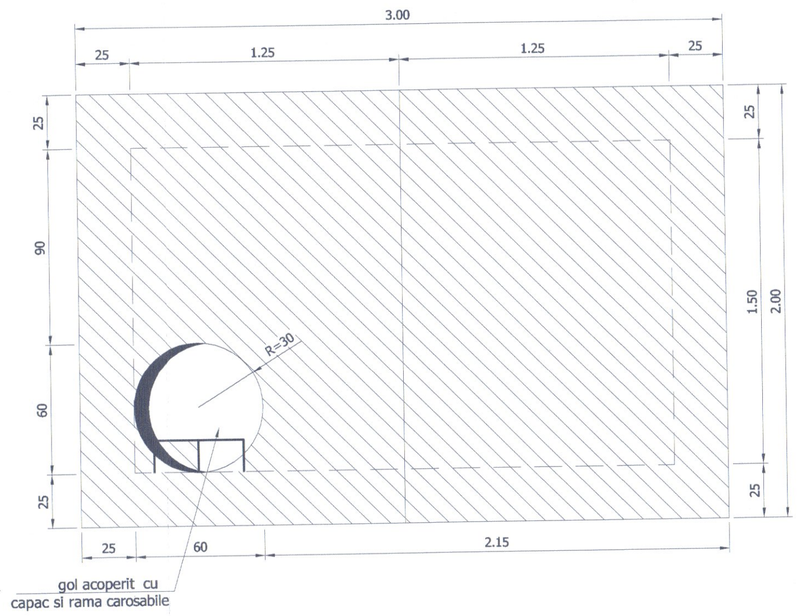

FAZE DE EXECUTIE

1. Trasarea prin coordonate
2. Executia sapaturii cu sprijiniri si avizarea terenului de fundare si a solutiei de fundare
3. Executia pernei de balast(daca este cazul)
4. Armarea, cofrarea si betonarea radierului
5. Armarea, cofrarea si betonarea peretilor
6. Armarea planseului de acoperis
7. Executia tencuielilor hidrofuge la interior
8. Executia hidroizolatiei la pereti
9. Montarea inelului de aducere la cota si a ramei si capacului metalic
10. Realizarea umpluturilor si a imbracamintii rutiere

NOTA

- La executia lucrarilor se vor respecta cu strictete indicatiile din Norme specifice de protectia muncii precum si din Regulamentul privind protectia muncii si igiena in constructii
- Pamantul rezultat din excavatii nu va fi depozitat pe marginea sapaturii fiind transportat la cel putin 6m distanta intr-un depozit intermediar
- Pe fundul sapaturii se vor executa rigole si gropi de epuisment, iar apa suterana sau meteorica se va evacua rapid din sapatura

- Rama si capacul Ø600 vor fi conform STAS 2308/81 carosabile si se vor pozitiona conform planselor de instalatii hidraulice.
- Pentru pozitionarea golurilor de trecere a conductelor prin peretii caminului se vor consulta planse de instalatii hidraulice.
- Inainte de turnarea betonului se vor monta in cofraj toate piesele incastrate (piese de trecere etanse, trepte metalice). Nu se admit spargeri ulterioare.

- Pentru prepararea, dozarea, transportul si punerea in opera a betonului armat se vor respecta in mod obligatoriu toate prevederile prescriptiilor tehnice ale ,,Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat" indicativ NE 012-99 aprobat de MLPAT cu ordinul nr.59/N din 24 august 1999.

ATENTIE !
- POZITIA GOLULUI DE ACCES , A BASEI DIN BETON SIMPLU SI A TREPTELOR DE ACCES ESTE CONFORM PLANSELOR DE INSTALATII TEHNOLOGIE.
- POZITIA PIESELOR DE TRECERE VA FI CONFORM PLANSEI "DETALII DE MONTAJ CAMINE SI NODURI"

FAZE DETERMINANTE

1. TRASAREA PRIN COORDONATE
2. EXECUTIA SAPATURII ; AVIZAREA TERENULUI DE FUNDARE SI A SOLUTIEI DE FUNDARE
3. EXECUTIA PERNEI DE BALAST (DACA ESTE CAZUL)
4. ARMAREA RADIERULUI
5. ARMAREA PERETILOR
6. ARMAREA PLANSEULUI

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

CERINTE DE CALITATE
conf. CP 012/1 - 2007

Beton C16/20; C8/10 (beton de egalizare)
Otel PC 52; OB 37
Clasa de expunere : XC2
Valoarea maxima a/c : 0.60
Dozaj minim ciment (kg/m ^{3}): 260

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925 /1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L. NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A11 (A1), B9 si Is. CETEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT:
ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI

	Numele:	Semnatura:	data:
Proiectat	Ing. Mihai STEFAN		12.2013
Desenat	Ing. Mihai STEFAN		scara: 1:20
Verificat	Ing. Constantin POPESCU		faza: PT+DE
Sef proiect	Ing. Constantin POPESCU		ZIV - RCC -06

Beneficiar: **PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA**
Proiect: **Actualizare PT si AT pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera si pluviala in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia**
Pr. nr. 500/2013 **Indicativ 74-PT+DE+AT-IS-2013**
Denumire plansa:
Dispozitie generala camin de curatire Tip II (pe Dn500) - 2.50x1.50x1.80 m
ZONA INDUSTRIALA VEST