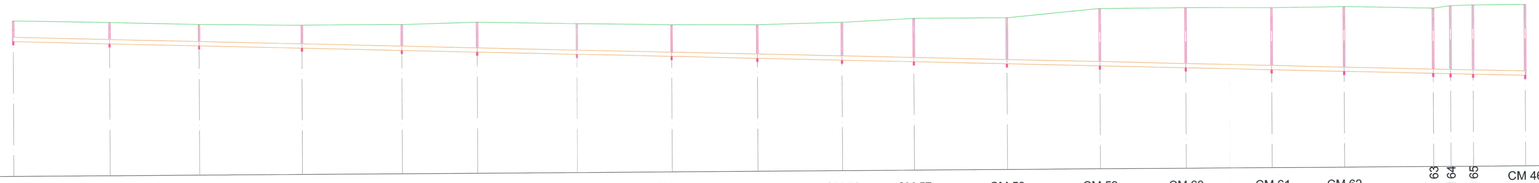

C.R.= 15.00 m

Numar camin	CM 47	CM 48	CM 49	CM 50	CM 51	CM 52	CM 53	CM 54	CM 55	CM 56	CM 57	CM 58	CM 59	CM 60	CM 61	CM 62	CM 63	CM 64	CM 65	CM 46 bis
Cota teren	24.05	23.93	23.77	23.70	23.70	23.80	23.68	23.57	23.54	23.65	23.84	23.84	24.33	24.36	24.32	24.36	24.23	24.37	24.40	24.40
Cota radier camin	22.85	22.69	22.53	22.36	22.18	22.06	21.88	21.72	21.58	21.43	21.31	21.15	20.99	20.84	20.70	20.57	20.42	20.39	20.36	20.27
Cota sapatura	22.65	22.54	22.38	22.21	22.03	21.91	21.73	21.57	21.43	21.28	21.16	21.00	20.84	20.69	20.55	20.42	20.27	20.24	20.21	20.12
Distante partiale		56.0	52.0	60.0	58.0	44.0	58.0	55.0	50.0	49.0	42.0	54.0	54.0	50.0	50.0	42.0	52.0	10.0	13.0	30.0
Distante cumulate	0.0	56.0	108.0	168.0	226.0	270.0	328.0	383.0	433.0	482.0	524.0	578.0	632.0	682.0	732.0	774.0	826.0	836.0	849.0	879.0
Panta conductei		0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	
Diametrul conductei		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	

POZARE TUB PVC SN 8 compact

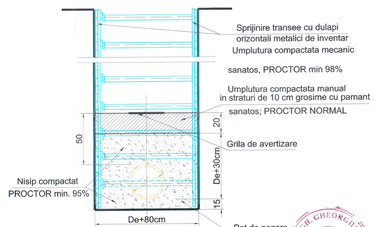

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU MASURILE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE DE LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE.

NOTA:
- Inainte de incoperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare se va executa sapatur de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente.Sapatura de sondaj se face in prezenta reprezentanilor de retele edificare subterane;
- Planul de situatie se citeste impreuna cu profilul longitudinal;
- Transeea in care se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprijinirea cu dulapi;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi ingloabata tot un material granular (nisip), compactat la 95% Proctor;
- Umplutura cu pamanat a transeei se va face cu pamant curat in straturi de 20 cm, compactate 98% Proctor;
- Deasupra generatoarei superioare a conductei, la o distanta de 50cm, se va poza grila de avertizare din folie de polietilena mare pentru canalizare;
- Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, se fi rezolvate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
-Constructorul refelei de canalizare va chema la santier proiectantul lucrarii ori de cate ori este nevoie, in caz ca exista neconcordante intre cotele din proiect si cele din teren. Mentionam ca anuntarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucratoare inainte de betonarea pe santier.

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925 /1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L. NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A1+2(A1), la SI B3, CETEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT: ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI

Beneficiar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA		
Proiect:	Actualizare PT si Pe pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera si pluviala in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia		
Nr. ser. 500/2013	Indicativ: 7-PT+DE+AT-09-2013		
Conumire planse:	PROFIL LONGITUDINAL Retea de canalizare ZONA INDUSTRIALA VEST LACTIBIOL Tronson CM47-CM46bis		
Proiectat	Ing. Stefan Grigoras Benescu	Semnatura:	data: 12.2013
Desenat	Ing. Stefan Grigoras Benescu		scara 1:500/100
Verificat	Ing. Constantin Popescu		faza: PTAD
Sef proiect	Ing. Constantin Popescu		Planse nr.: 2V - PLM - 08