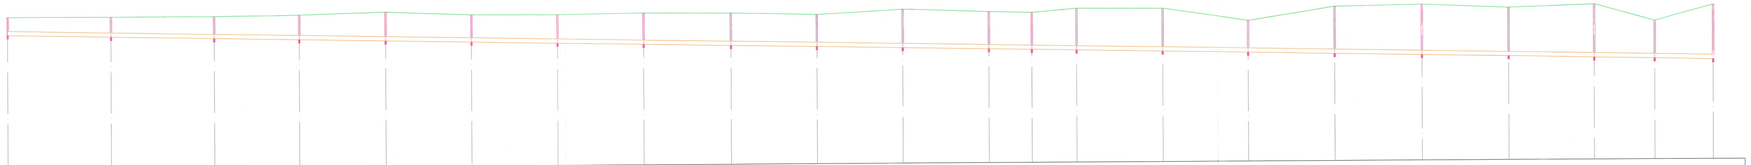


| Numar camin | CM 20 | CM 21 | CM 22 | CM 23 | CM 24 | CM 25 | CM 26 | CM 27 | CM 28 | CM 29 | CM 30 | CM 31 | CM 31 BIS | CM 32 | CM 33 | CM 34 | CM 35 | CM 36 | CM 37 | CM 38 | CM 39 BIS | CM 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota teren | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.85 | 24.00 | 23.80 | 23.79 | 23.85 | 23.82 | 23.70 | 23.97 | 23.80 | 23.74 | 23.96 | 23.94 | 23.20 | 24.00 | 24.09 | 23.88 | 24.05 | 23.08 | 24.00 |
| Cota radier camin | 22.75 | 22.63 | 22.51 | 22.42 | 22.32 | 22.22 | 22.12 | 22.02 | 21.92 | 21.83 | 21.73 | 21.63 | 21.58 | 21.53 | 21.43 | 21.34 | 21.24 | 21.14 | 21.04 | 20.94 | 20.87 | 20.81 |
| Cota sapatura | 22.60 | 22.48 | 22.36 | 22.27 | 22.17 | 22.07 | 21.97 | 21.87 | 21.77 | 21.68 | 21.58 | 21.48 | 21.43 | 21.38 | 21.28 | 21.19 | 21.09 | 20.99 | 20.89 | 20.79 | 20.72 | 20.66 |
| Distante partiale | | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 26.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 50.0 | 50.0 | 35.0 | | |
| Distante cumulate | 0.0 | 60.0 | 120.0 | 170.0 | 220.0 | 270.0 | 320.0 | 370.0 | 421.0 | 471.0 | 521.0 | 571.0 | 596.0 | 622.0 | 672.0 | 722.0 | 772.0 | 823.0 | 873.0 | 923.0 | 958.0 | 992.0 |
| Panta conductei | | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Diametrul conductei | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |

## POZARE TUB PVC SN 8 compact

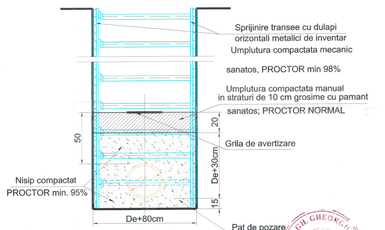


SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE DE UMSR, PSI DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

NOTA:
- Inainte de incepersa lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare se executa sapaturi de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente.Sapatura de sondaj se face in prezenta reprezentilor de retele edilitare subterane;
- Planul de situatie se citeste impreuna cu profilul longitudinal;
- Transeea in care se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprijiniri;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi inglobata intr-un material granular (nisip), compactat la 95% Proctor;
- Umplutura cu pamanat a transeei se va face cu pamant curat in straturi de 20 cm, compactate 98% Proctor;
- Deasupra generatoarei superioare a conductei, la o distanta de 50cm, se va poza grila de avertizare din folie de polietilena marin pentru canalizare;
- Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
-Constructorul retelei de canalizare va chema la santier proiectantul lucrarii ori de cate ori este nevoie, in caz ca exista neconcordante intre cotele din proiect si cele din teren. Mentionam ca anuntarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucratoare inainte de a turnarea pe santier.

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925 /1996, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L. NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A1 (A1), la SI B9. CETEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROIECTANT: ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI | | | | Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA | |
| | | | | Proiect: Actualizare PT si Pe pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera si pluviala in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia | |
| | | | | Nr. ex. SGC/2013 | Indicativ T4-PT+DE+AT-IS-2013 |
| Proiectat | Numele: | Semnatura | data: 12.2013 | Denumire planse: PROFIL LONGITUDINAL Retea de canalizare | |
| Desenat | Ing. Stefan Grigorea Berescu | | scara 1:1000/100 | ZONA INDUSTRIALA VEST DN3C (BOD.-AMARA) | |
| Verificat | Ing. Constantin Popescu | | | Tronson CM20-CM39 | |
| Sef proiect | Ing. Constantin Popescu | | faza: PTH2 | Planse nr.: 2/V - PLM - 06 | |