DN 2A SI DRUM EXPLOATARE

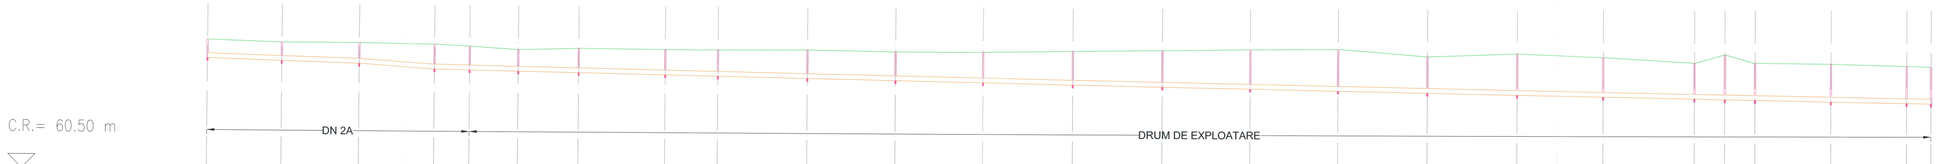

Numar camin	CP48	CP95	CP96	CP97	CP52	CP99	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP10BIS	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP115	CP17	CP15A	CP69
Cota teren	25.07	24.92	24.92	24.85	24.73	24.53	24.63	24.59	24.58	24.61	24.52	24.51	24.61	24.68	24.76	24.80	24.33	24.54	24.31	23.96	24.50	23.95	23.90	23.77	23.70
Cota radier camin	23.85	23.70	23.55	23.21	23.17	23.11	23.03	22.92	22.85	22.73	22.62	22.50	22.39	22.27	22.16	22.04	21.93	21.81	21.70	21.58	21.54	21.51	21.41	21.31	21.28
Cota sapatura	23.65	23.55	23.40	23.06	23.02	22.96	22.88	22.77	22.70	22.58	22.47	22.35	22.24	22.12	22.01	21.89	21.78	21.66	21.55	21.43	21.39	21.36	21.26	21.16	21.13
Distante partiale		49.0	51.0	50.0	23.0	32.0	40.0	57.0	35.0	59.0	58.0	58.0	59.0	59.0	58.0	58.0	59.0	59.0	57.0	60.0	20.0	20.0	50.0	50.0	16.0
Distante cumulate	0.0	49.0	100.0	150.0	173.0	205.0	245.0	302.0	337.0	396.0	454.0	512.0	571.0	630.0	688.0	746.0	805.0	864.0	921.0	981.0	1001.0	1021.0	1071.0	1121.0	1137.0
Panta conductei		0.0030	0.0030	0.0070	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
Diametrul conductei		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	400	400	400	400	400	400	400	400	400

POZARE TUB PVC SN 8 compact

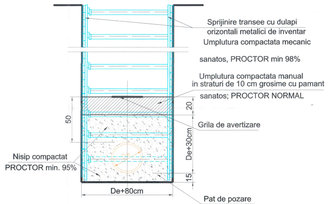

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGILE APLICABILE DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

NOTA:
- Inainte de incoperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare va fi verificata precizia de pozitie pentru depistarea conductelor si cablurilor existente.Sapatura de sonaj se face in prezenta delegatilor de la retele cablate subterane;
- Planul de situatie se citeste impreuna cu profilul longitudinal;
- Transeea in cans se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprijiri;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi ingropata intr-un material granular (balast) compactat la 95% Proctor;
- Umplutura cu pamanat a transeei se va face cu pamant curat in straturi de 20 cm, compactate bine Proctor;
- Deasupra generatoarei superioare a conductei, la o distanta de 50cm,
se va poza grila de avertizare din folie de polietilena mare pentru canalizare;
- Eventualele neconcordante care pot aparea intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi rezolvate de catre proiectant in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
-Constructorul retelei de canalizare va chema la santier proiectantul
lucrarii ori de cate ori este nevoie, in cas ca exista neconcordante intre cotele
din proiect si cele din teren. Mentionam ca anuntarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucratoare inainte de intalnirea pe santier.

IN CONFORMITATE CU REGLAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925-1996, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L. NR.77/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A1 1(a1), la SI BS. CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA- CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT: ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU			
Proiect: Actualizare PT si Ie pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare pluviala in Zona Industriala Vest - Municipiul Buzau			
Nr. nr. 5963/2013		Indicativ: 74-PT+DE+AT-IS-2013	
Document:	Semnatura	data	PROFIL LONGITUDINAL Retea de canalizare pluviala
Proiectat	Ing. Stefan Grigoras Berescu	12.2013	
Desenat	Ing. Stefan Grigoras Berescu	scara 1:500/1:50	ZONA INDUSTRIALA VEST
Verificat	Ing. Constantin Popescu	faza PTHE	DN 2A (partial) si DRUM EXPLOATARE
Sef proiect	Ing. Constantin Popescu	Planse nr.: 01/ - PLP - 08	Tronson CP48-CP69