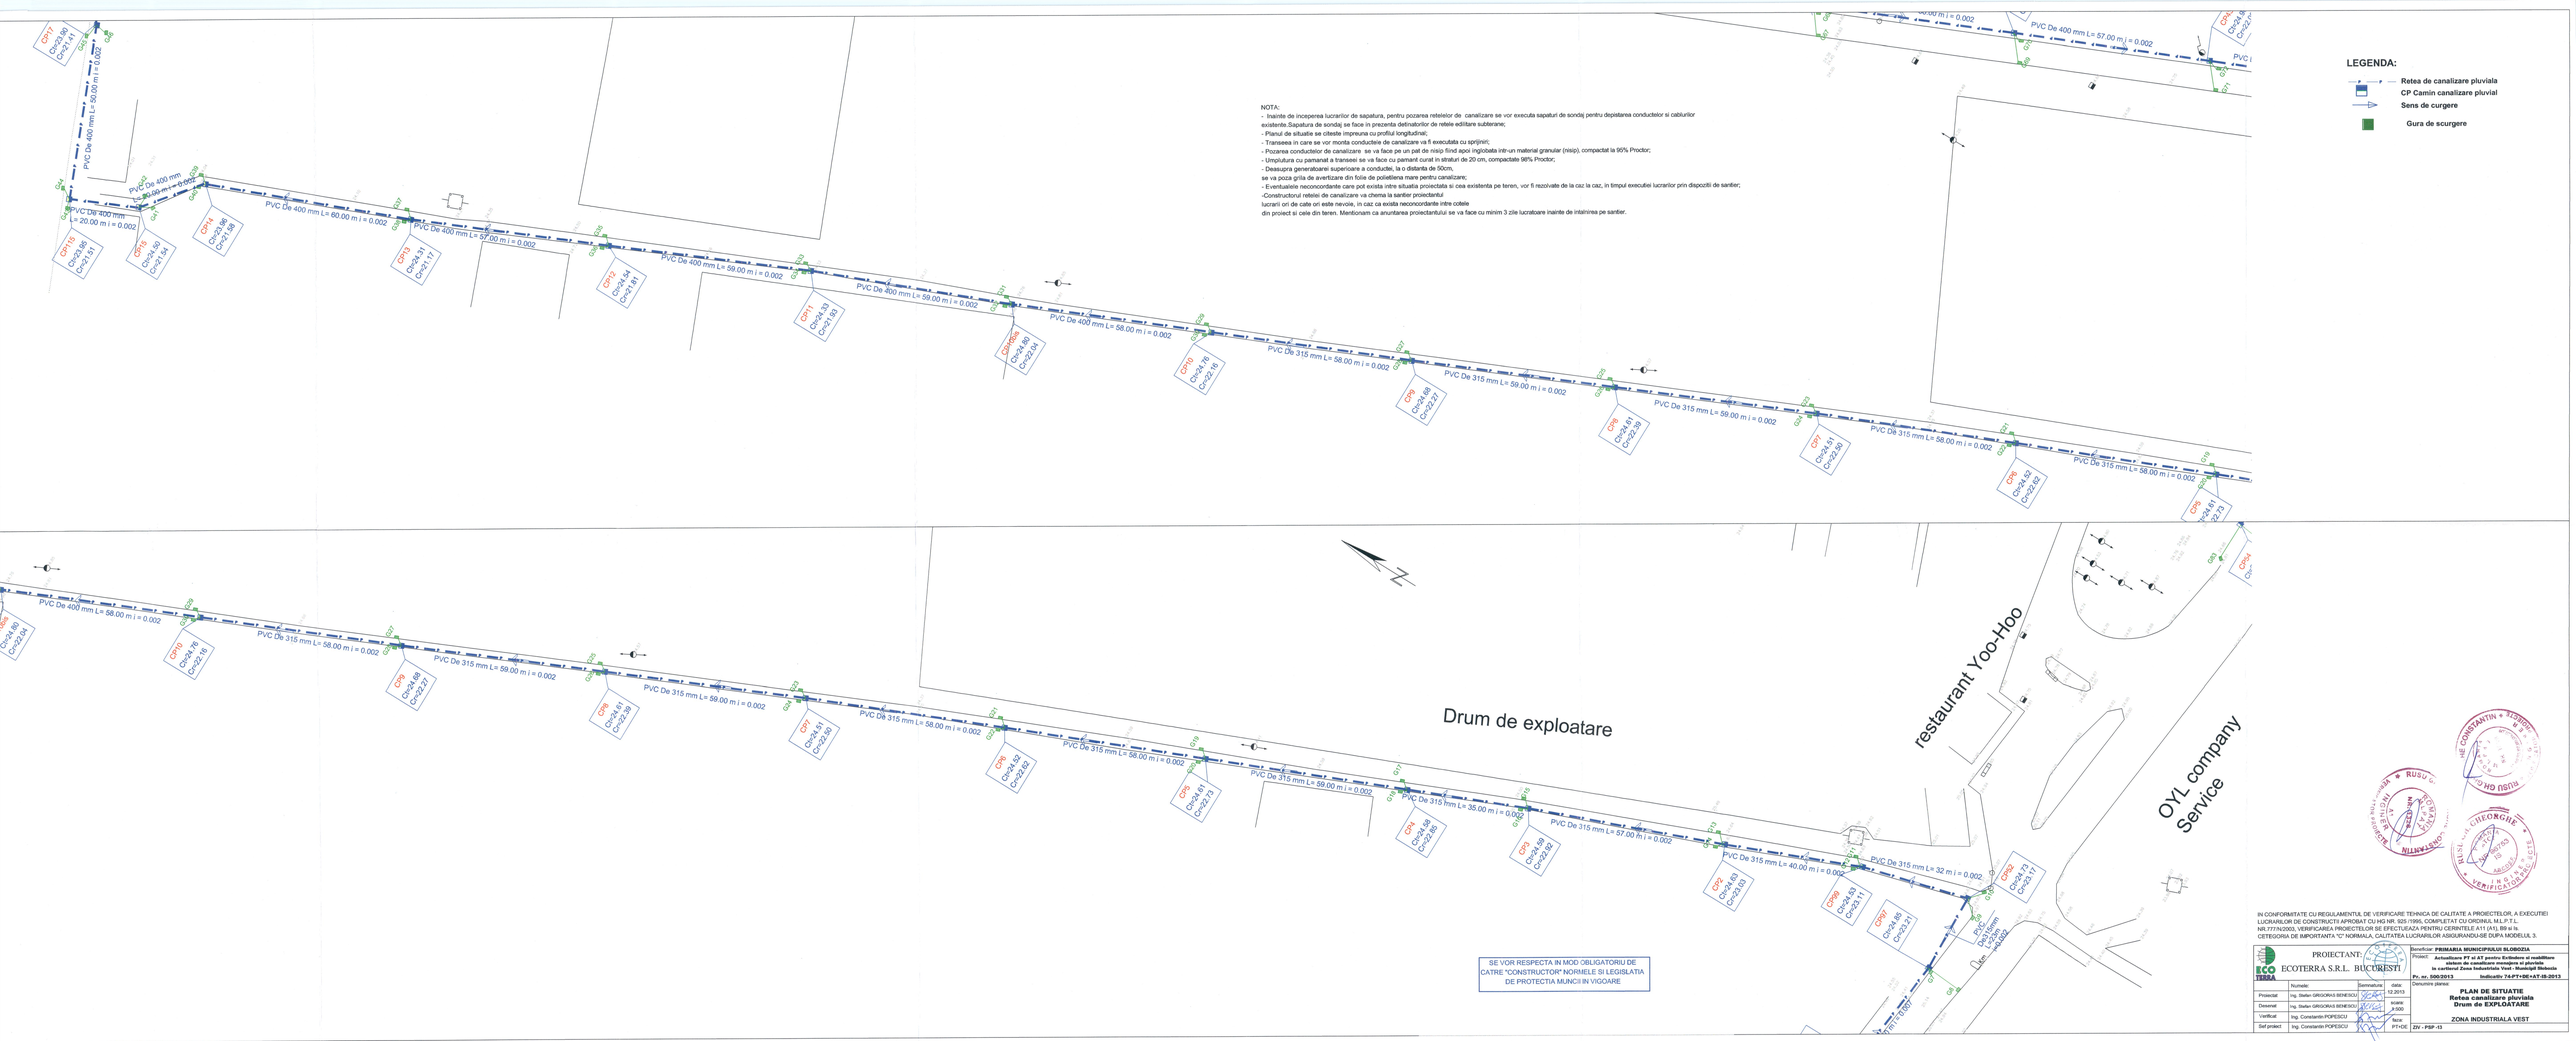
CP17 Cf=23.90 Cr=21.41
CP16 Cf=24.00 Cr=21.51
CP15 Cf=24.00 Cr=21.39
CP14 Cf=23.86 Cr=21.58
CP13 Cf=24.31 Cr=21.17
CP12 Cf=24.54 Cr=21.91
CP11 Cf=24.33 Cr=22.93
CP10 Cf=24.76 Cr=22.16
CP9 Cf=24.68 Cr=22.27
CP8 Cf=24.61 Cr=22.39
CP7 Cf=24.51 Cr=22.50
CP6 Cf=24.52 Cr=22.62
CP5 Cf=24.61 Cr=22.73
CP4 Cf=24.58 Cr=22.85
CP3 Cf=24.63 Cr=23.08
CP2 Cf=24.73 Cr=23.17
CP1 Cf=24.85 Cr=23.21
PVC De 400 mm L= 50.00 m i = 0.002
PVC De 400 mm L= 5.00 m i = 0.002
PVC De 400 mm L= 20.00 m i = 0.002
PVC De 400 mm L= 60.00 m i = 0.002
PVC De 400 mm L= 57.00 m i = 0.002
PVC De 400 mm L= 59.00 m i = 0.002
PVC De 400 mm L= 58.00 m i = 0.002
PVC De 315 mm L= 58.00 m i = 0.002
PVC De 315 mm L= 59.00 m i = 0.002
PVC De 315 mm L= 58.00 m i = 0.002
PVC De 315 mm L= 59.00 m i = 0.002
PVC De 315 mm L= 58.00 m i = 0.002
PVC De 315 mm L= 59.00 m i = 0.002
PVC De 315 mm L= 35.00 m i = 0.002
PVC De 315 mm L= 57.00 m i = 0.002
PVC De 315 mm L= 40.00 m i = 0.002
PVC De 315 mm L= 32 m i = 0.002
PVC De 315 mm L= 5.00 m i = 0.002
Drum de exploatare
restaurant Yoo-Hoo
OYL company Service
NOTA:
- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente.Sapatura de sondaj se face in prezenta delinatorilor de retele edilitare subterane;
- Planul de situatie se citeste impreuna cu profilul longitudinal;
- Transeea in care se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprijiniri;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fin6 apoi ingropata intr-un material granular (nisip), compactat la 95% Proctor;
- Umplutura cu pamanat a transeei se va face cu pamant curat in straturi de 20 cm, compactate 98% Proctor;
- Deasupra generatoarei superioare a conductei, la o distanta de 50cm,
se va poza grila de avertizare din folie de polietilena mare pentru canalizare;
- Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
-Constructorul retelei de canalizare va chema la santier proiectantul
lucrarii ori de cate ori este nevoie, in caz ca exista neconcordante intre cotele
din proiect si cele din teren. Mentionam ca anuntarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucratoare inainte de intalnirea pe santier.
LEGENDA:
Retea de canalizare pluviala
CP Camin canalizare pluvial
Sens de curgere
Gura de scurgere
SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE
IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925-1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L. NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A11 (A1), B9 si la CETEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.
PROIECTANT: ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI
Numele: | Semnatura: | data: 12.2015
Proiectat: Ing. Stefan GRIGORAS BENESCU
Desenat: Ing. Stefan GRIGORAS BENESCU
Verificat: Ing. Constantin POPESCU
Sef proiect: Ing. Constantin POPESCU
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA
Proiect: Actualizare PT si AT pentru Extindere si modificare sistem de canalizare menajera si pluviala in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia
Pr. nr. 550/2013 Indicativ: 74-PT+DE+AT-IB-2013
Denumire planse: PLAN DE SITUATIE Retea canalizare pluviala Drum de EXPLOATARE
ZONA INDUSTRIALA VEST
scara: 1:500
faza: PT+DE
ZIV - PSP -13